


String-kiosztás:
INV1: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1-2:ST1-ST4 23db/ST
INV2: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1-2:ST1-ST4 23db/ST
INV3: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1-2:ST1-ST4 23db/ST
INV4: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1-2:ST1-ST4 23db/ST
INV5: Kaco blueplanet 20.0TL3, MPPT1-2:ST1-ST4 23db/ST
460 db Winaico WST285P6 napelen

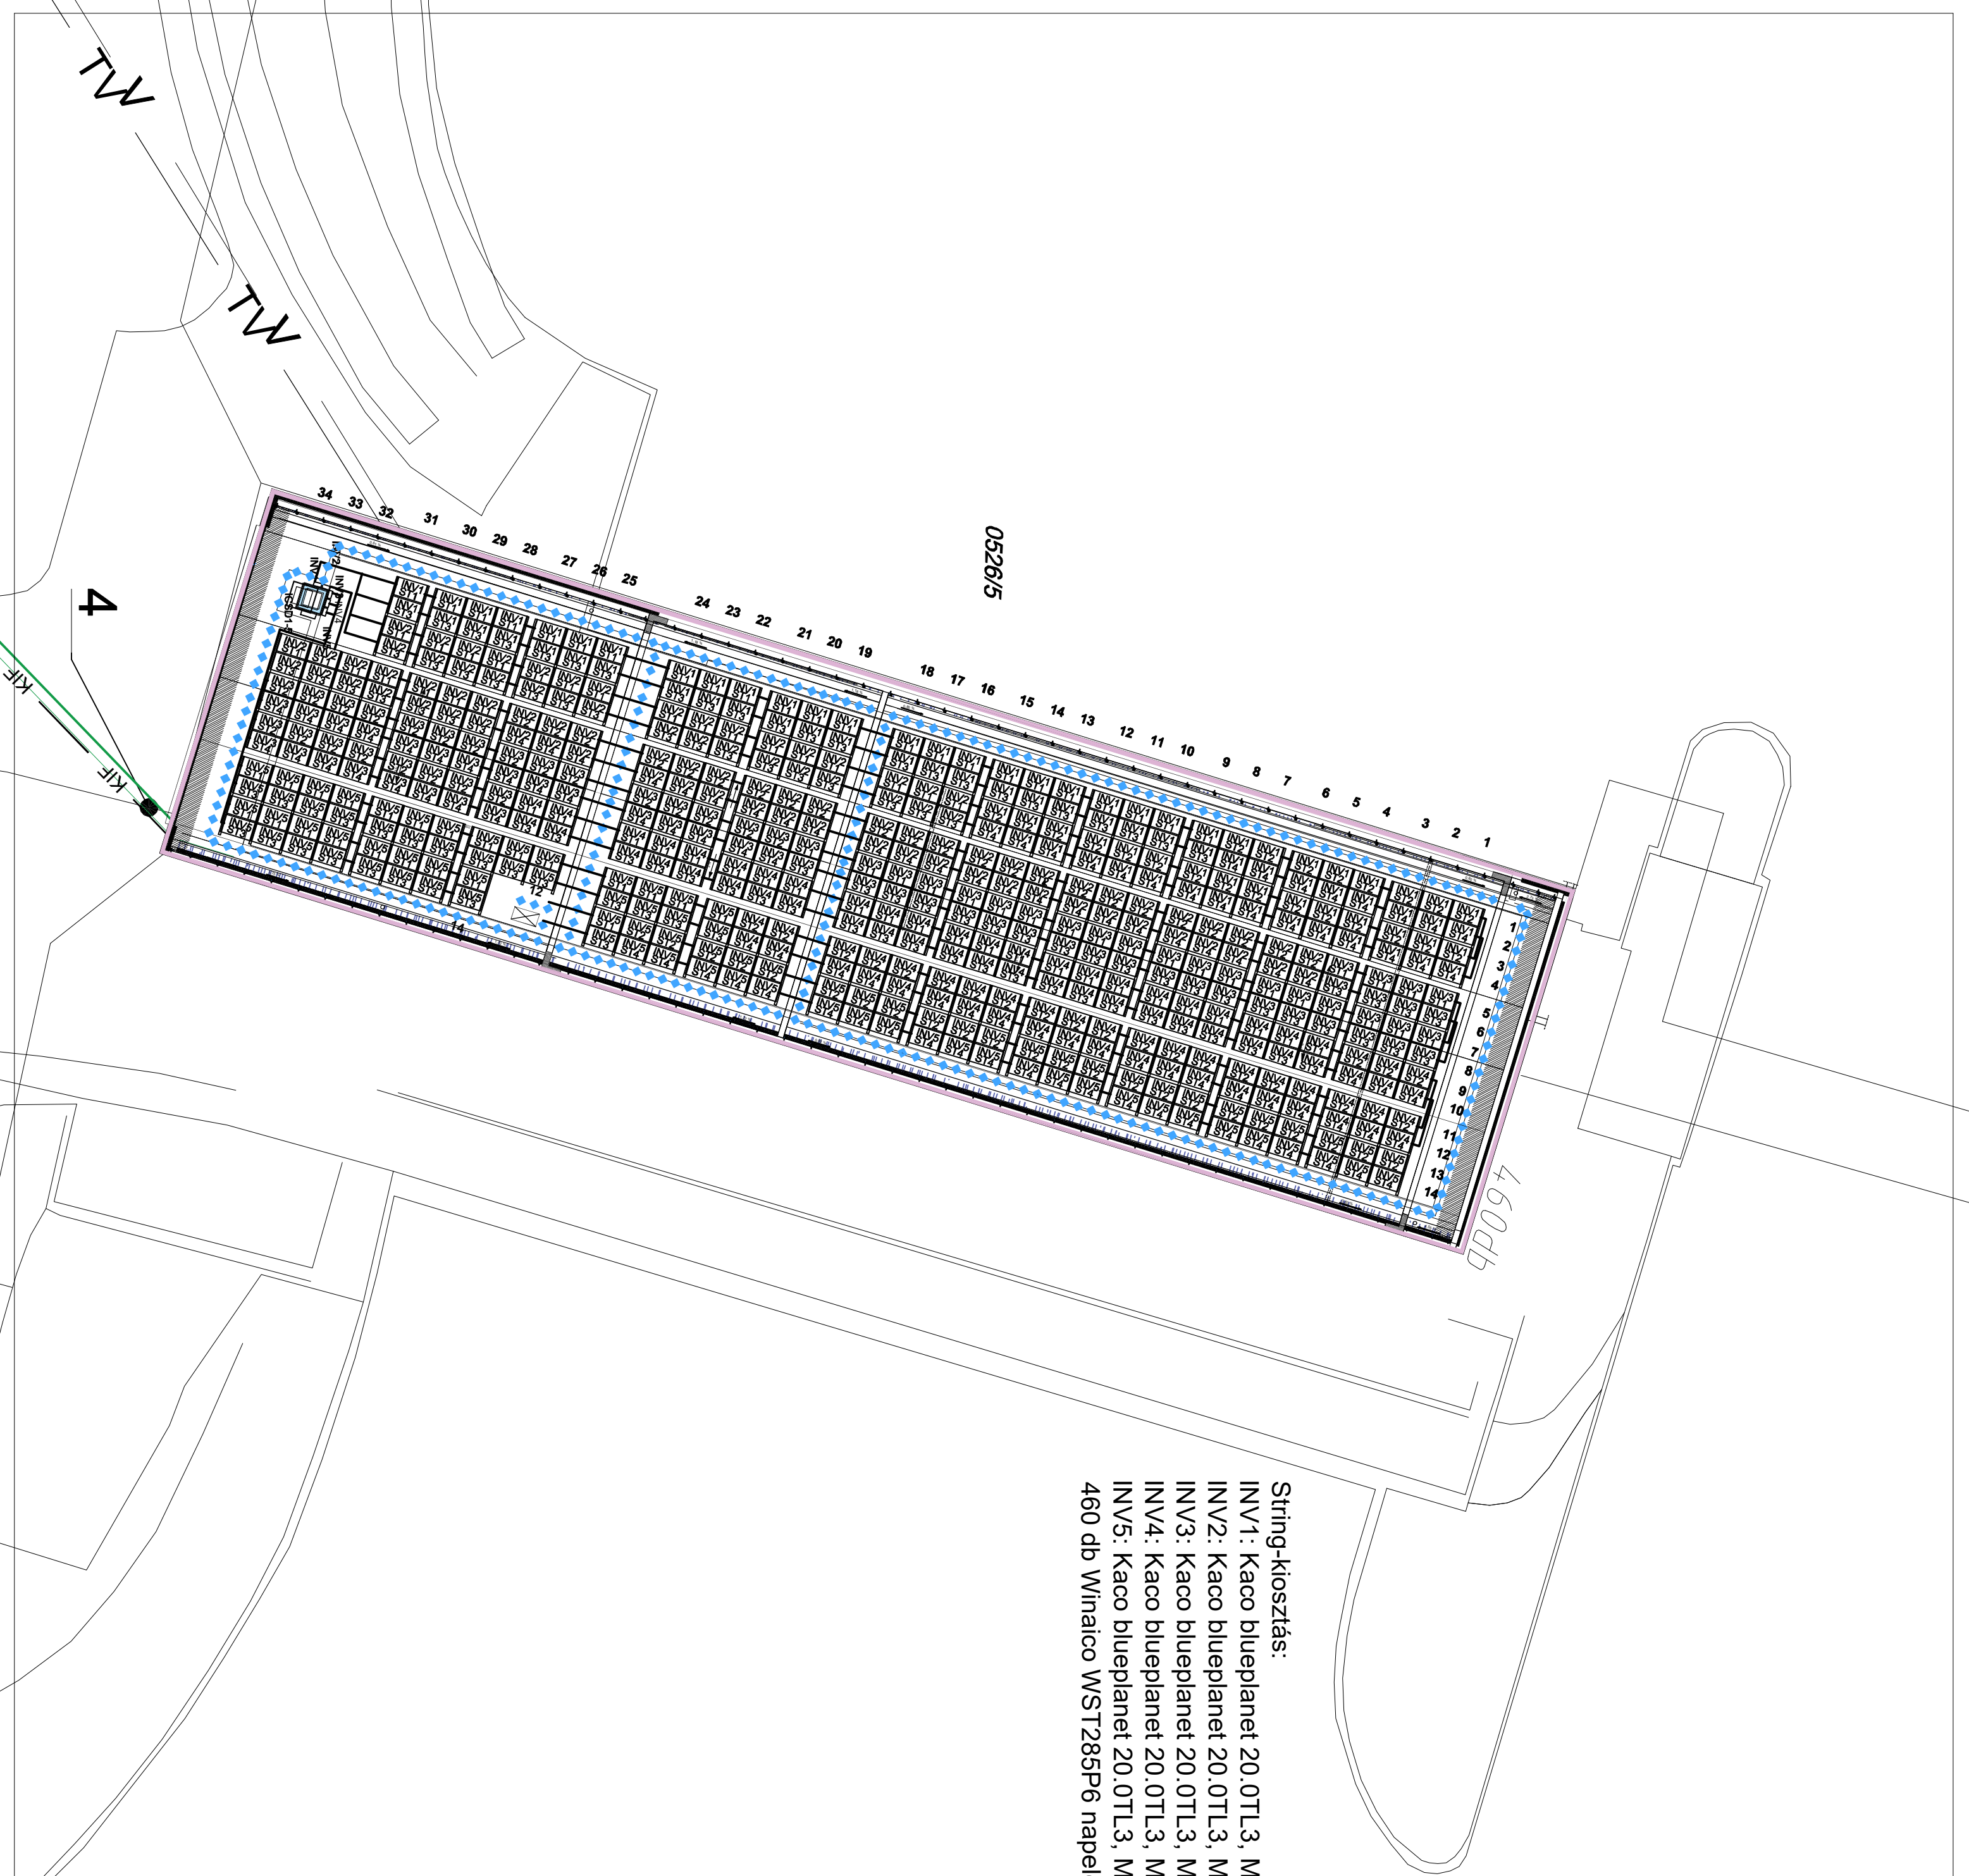

FRONTÉNYVEDELMEK: 0,4KV-cs NULÁZÁS (N) + egyenpontosú kötés-DC-4 kettős elvezetés
TÜLFESZÜLTÉSÉ VÉDELMEK: DC oldalon (B+C) 1x2. ltp., AC oldalon (B+C) 1x2 ltp.

SZÁMOK		KIVITEL TERV	
Tervező	Tiszavíz Vízépítő Kft.	Előzetes	AD
4450 Tiszavíz, 0526/5 és 0528/8 hrsz.		Előzetes	AD
Statisztika	Villamos energetika- és hűtés	Előzetes	M=1,250
Előzetes	IV. PV energia DC bekötési terve	Előzetes	2018.04.
Előzetes	Tiszavíz Vízépítő Kft., 4450 Tiszavíz, 0526/5 és 0528/8 hrsz.	Előzetes	TLK-01/17
Előzetes	Tiszavíz Vízépítő Kft., 4450 Tiszavíz, 0526/5 és 0528/8 hrsz.	Előzetes	KGE-9
Előzetes	Tiszavíz Vízépítő Kft., 4450 Tiszavíz, 0526/5 és 0528/8 hrsz.	Előzetes	Előzetes