

Raktár

Villámvédelmi szint: III.


Villámvédelmi fokozat: III.

Tűzvédelmi osztály: alacsony kockázatú (AK)

Tervezett felfogórúd l=2,0 m
Ø16 hg acél 96db SHA

96db SHARP NQ-R256A

(1db KACO BluePlanet 20.0 TL3)

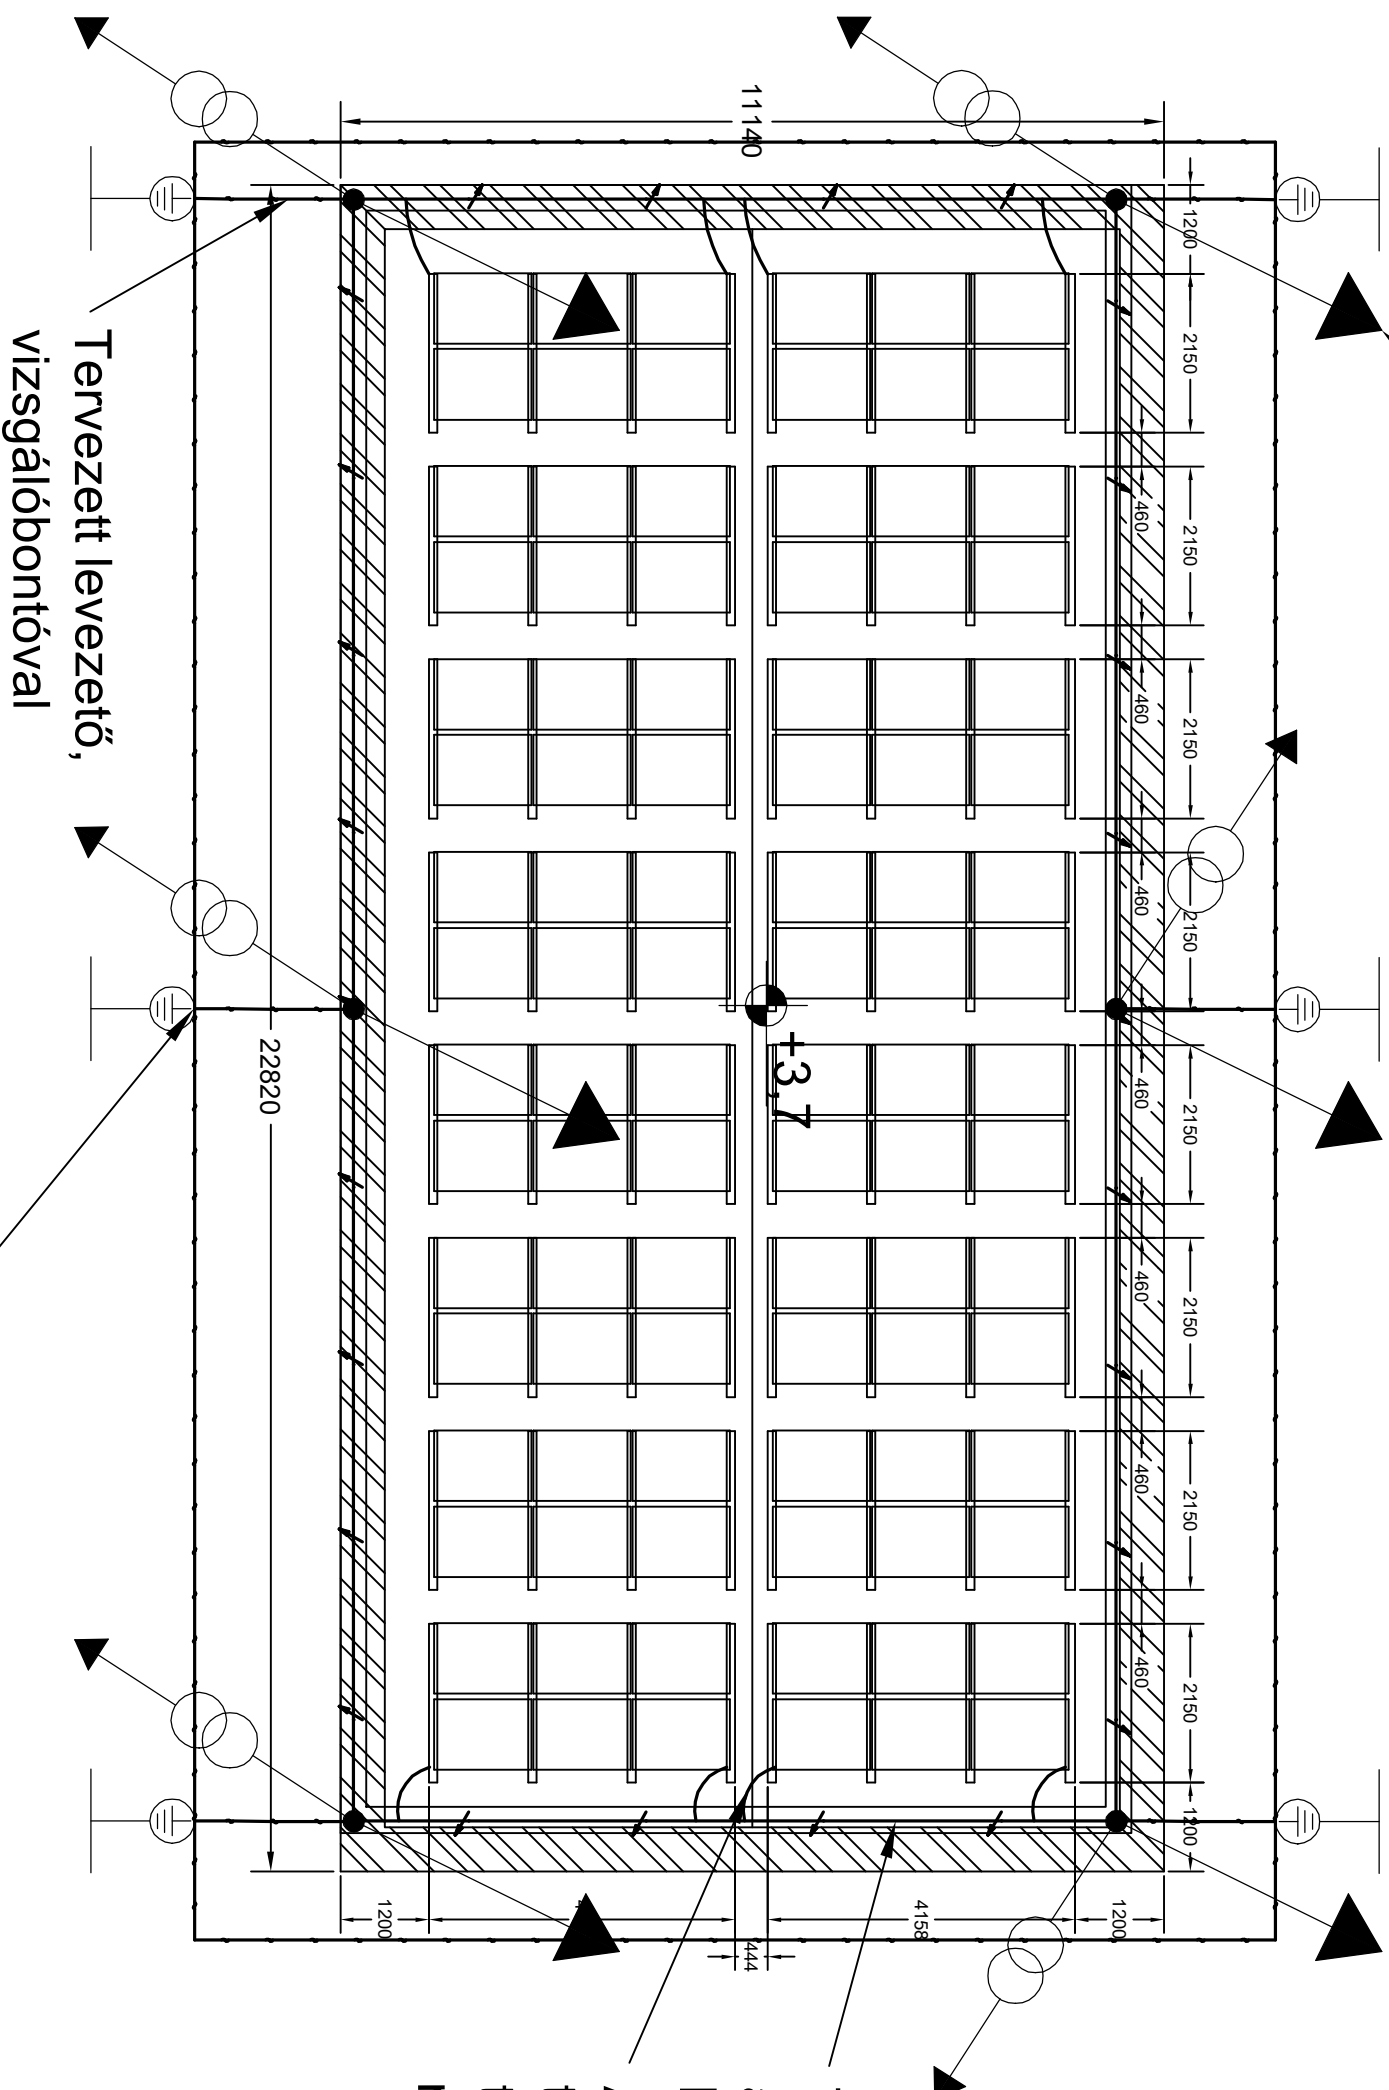

Tervezett összekötő-vezető

atikára szerelve,

RD8 hg acél

A napelemtáblák fém

tartószerkezetét be kell kötni a
tervezett villámvédelmi
rendszerbe!

ÉRINTÉSVÉDELLEM: 0,4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kötés
+DC-n **kettős szigetelés**
TÚLFESZÜLTÉSÉG VÉDELLEM: DC oldalon (B+C) 1+2. ttp.,
AC oldalon (B+C) 1+2. ttp.

Szumrai Mennő Iroda Kft. 8600 Veszprém, Pálfi L. u. 17 Tel.: 20/9380-196, Fax: 86/328-119 E-mail: szumrai.mennoiroda@net.hu		KIVITELI TERV	
Típus: Tiszavíz Vízerőmű Kft. Száma: 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz. Villamos energetika- és hírközlés Feladat neve: Raktár villámvédelmi felújítási terv	Dátum: 2018.04.17 Szerkesztő: [Signature] Jóváhagyó: [Signature] Tervező: [Signature] Tervező munkaf. sz.: [Signature] Tervezői kód: [Signature] Előírt: [Signature]	Megnevezés: [Signature] M=1:100 2018.04.	A3
Bevezető: Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz. Megnevezés: Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz.	Szervező: [Signature] Rajzszám: VV-4	Es a terv a Szumrai Mennő Iroda Kft. szellemi tulajdon.	